


Plan 15

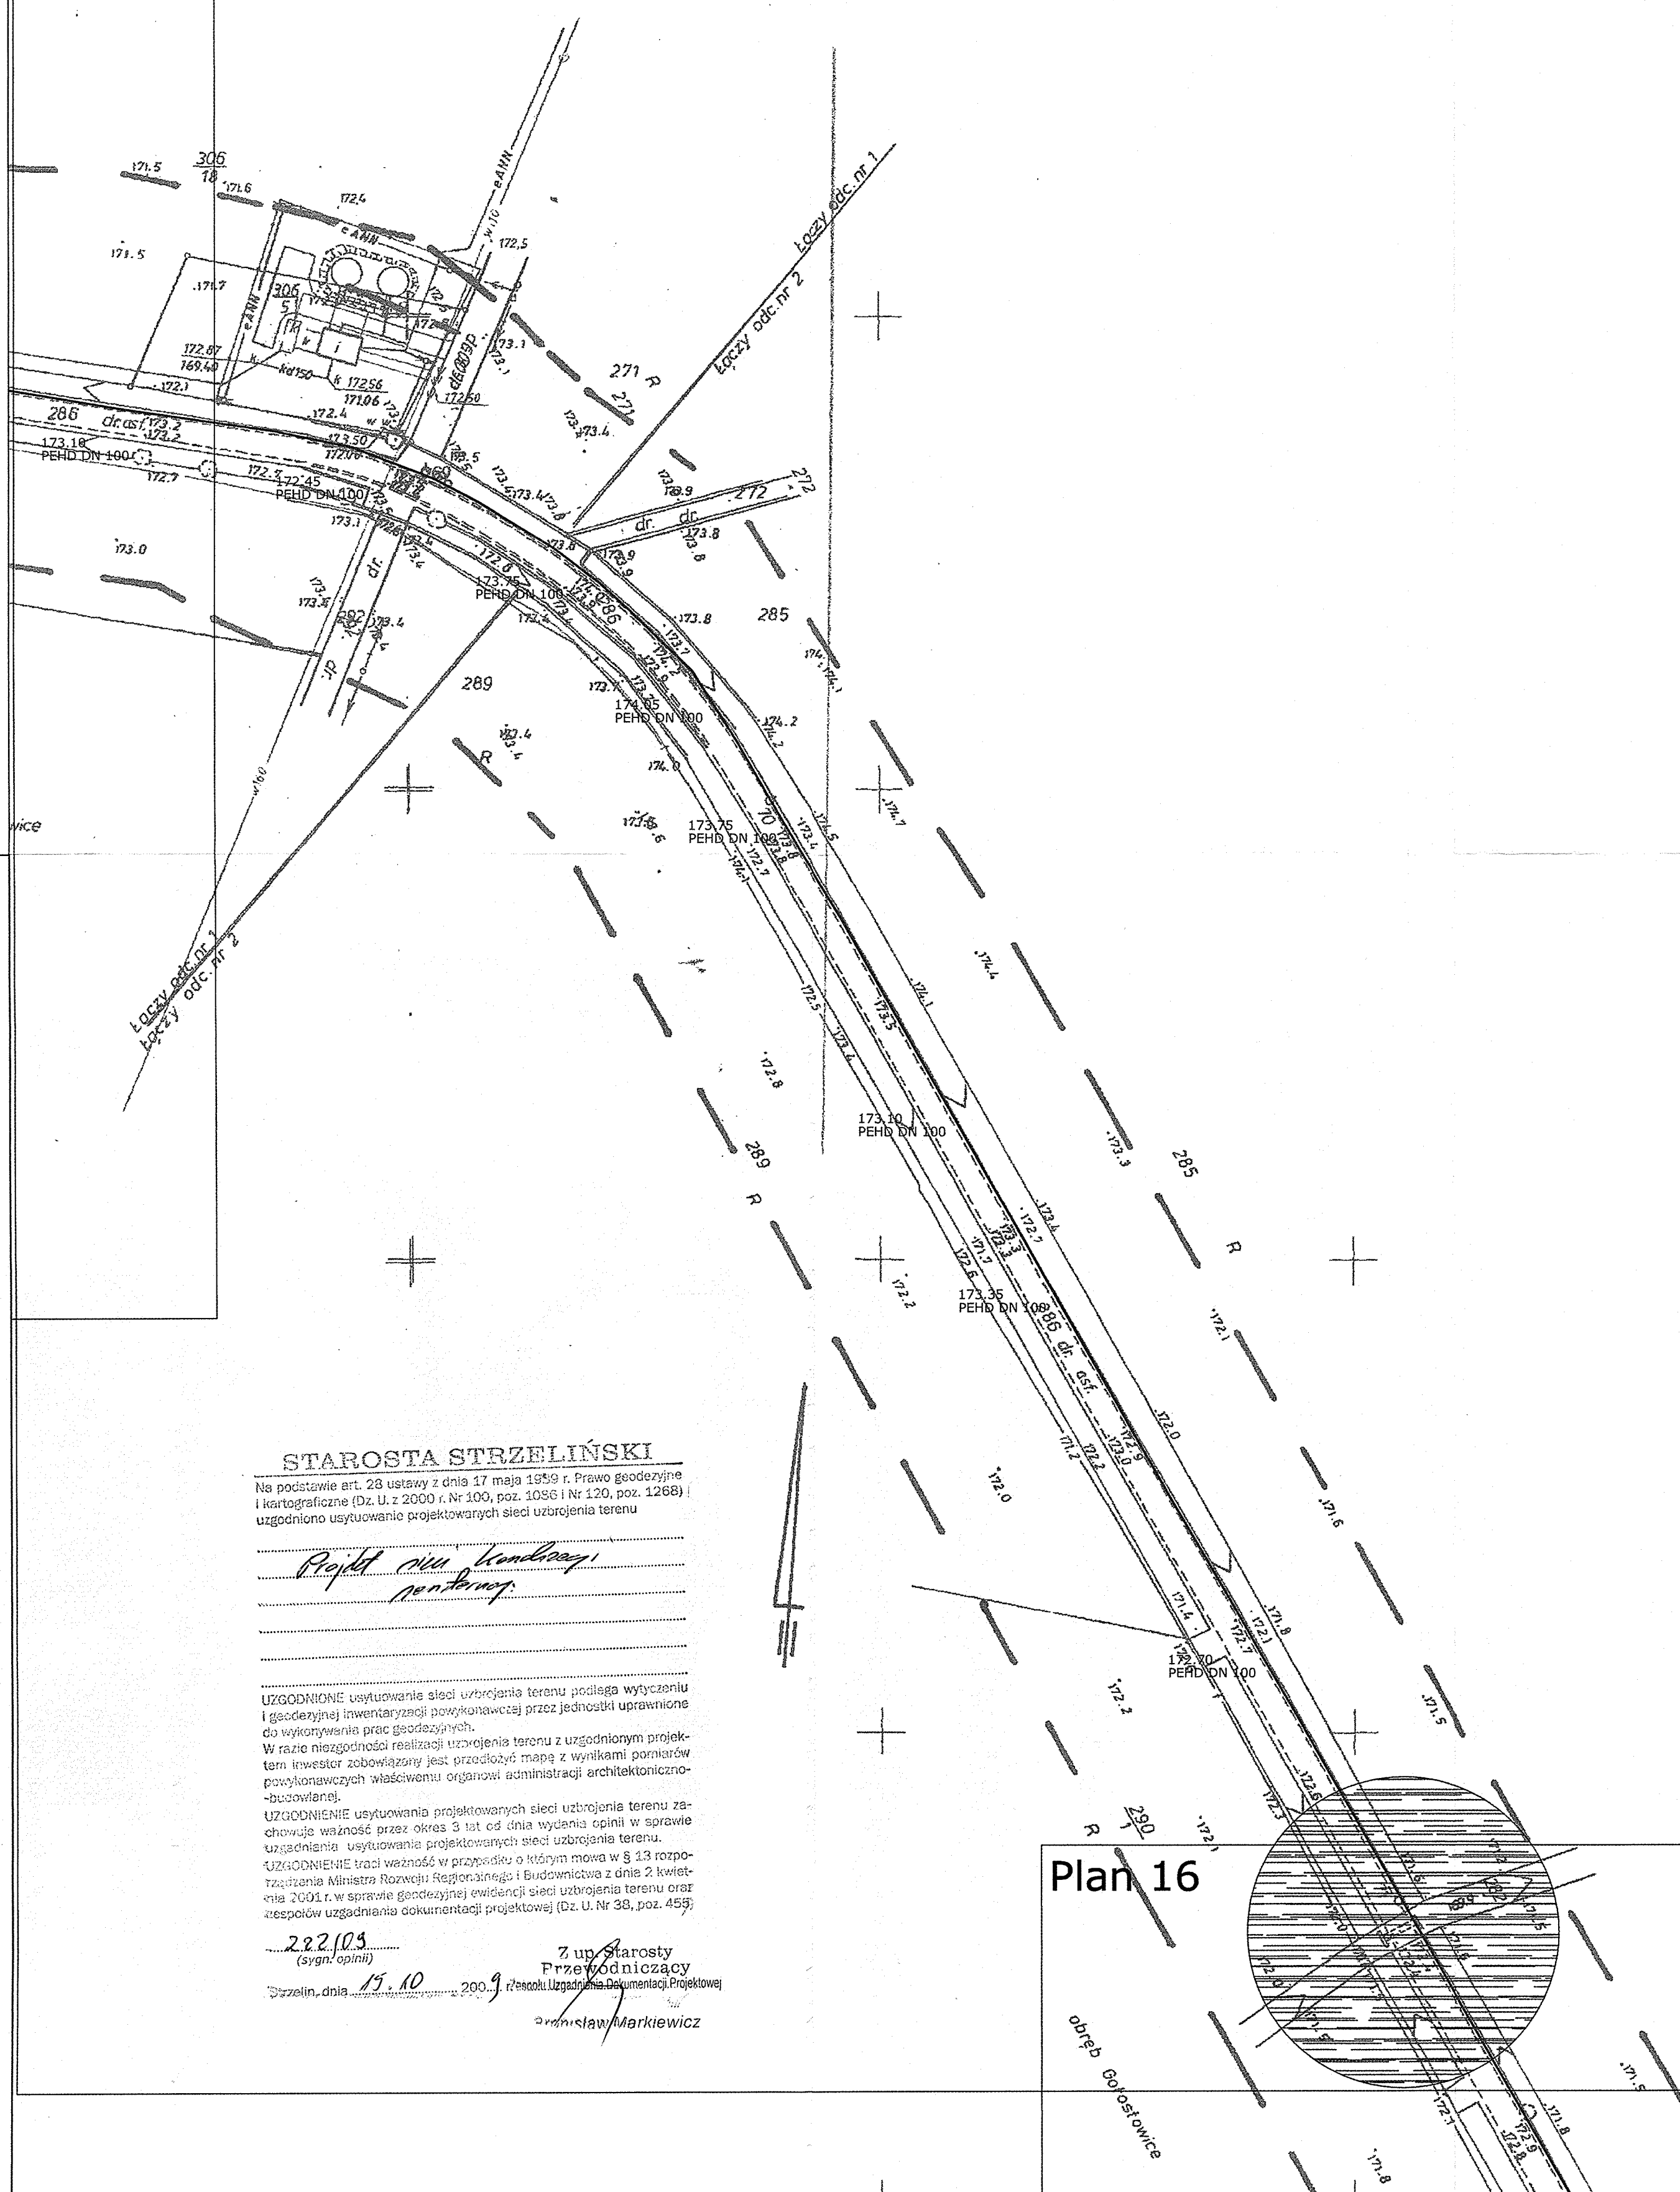

STAROSTA STRZELIŃSKI

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1959 r. Prawo godozyczne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1056 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt dla inwestora
inwestor


UZGODNIENIE usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wytyczeniami powykonawczymi właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
UZGODNIENIE usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
UZGODNIENIE traci ważność w przypadku o którymś mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz niepełnow uzgadnianie dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 36, poz. 459)

22.10.09
(zgodnie z opinią)


Z up. Starosty
Przewodniczący
Sejmiku
Strzelin, dnia 15.10.2009 r.
Przewodniczący
Sejmiku
Strzelin, dnia 15.10.2009 r.

Przewodniczący
Sejmiku
Strzelin, dnia 15.10.2009 r.

Plan 16



Orientacja

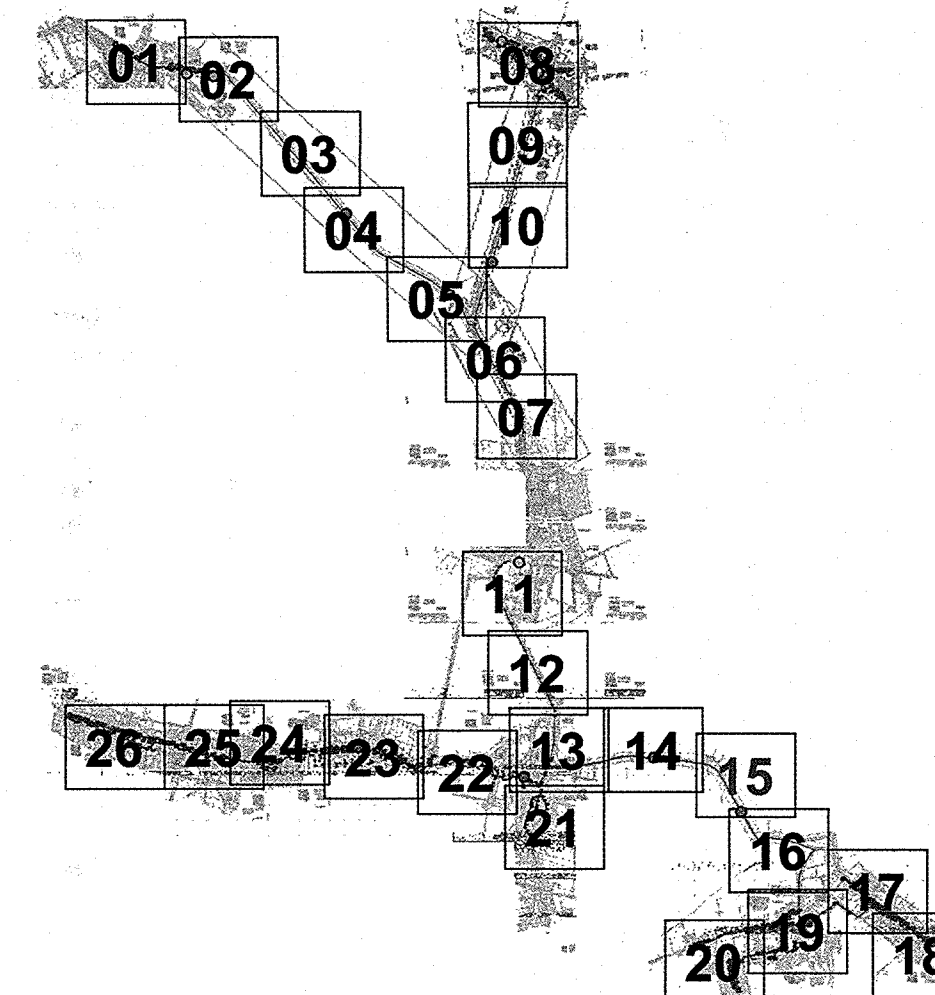

LEGENDA



SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWODZKĄ



SKRZYŻOWANIE Z ROWEM / RZEKĄ



PKP

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 47, fax 071 392 30 15

Kanalizacja grawitacyjna
30 Studzienka
172.18 proj. rzędna terenu
169.50 rzędna dna kanału
38.00 m Odległość
200 DN wysokość (szerokość)
15.8 a/oo Spadek

Nr
proj. rzędna terenu
Typ

kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 75
kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 32/40

Kanalizacja tłoczna

0+610 Station (km)
164.20 proj. rzędna terenu
PEHD DN 100 Material / DN

PG xxx pompownia ścieków

PG-02
Karczyn Nr
Działka 127
Q = 5,00 l/s
H = 10,25 m

MIEJSCOWOŚĆ
Działka
Qmax
Hgeo

TSŚS – tablica ster. pompowni ścieków surowych
(szczegóły na schemacie zasilania)
skrzynia rozdzielcza



WASSERUNION
Gesellschaft für Wasser- und
Abwasserbehandlung mbH

Funkenburgstraße 7a
D-04105 Leipzig
Tel.: 0049341-4797887
Fax: 0049341-4797249

Inwestor: Gmina Kondratowice ul. Nowa 1, 57-150 Prusy		plan 0408012-EG nr 002-15	
Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzecze, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy Górka Sobocka, Golostowice Etap I		Golostowice - Prusy	
Projekt - Nr. 04-08-012		skala: 1 : 1000	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
IMIE I NAZWISKO		NR. UPR. / ADRES	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Moskała		Upr. inż. Jacek Moskała 57-100 Strzelin	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Wójcik		Upr. inż. Krzysztof Wójcik 57-100 Strzelin	
DATA OPRACOWANIA: 01/2009		55-120 Głębokie Śląskie, ul. Paderewskiego 21	